




- LEGENDA RETI
- Fogna acque nere esistenti con chiusura
 - Fogna acque nere di progetto
 - Pozzetto con sifone fienze di progetto
 - Pozzetto di ispezione con valvola di non ritorno di progetto
 - Fogna acque bianche esistenti
 - Fogna acque bianche di progetto
 - Pozzetto rete acque bianche esistente
 - Caditoia
 - Chiusura Ø 600 carrabile in ghisa
 - Pozzetto con valvola di non ritorno
 - Pozzetto di ispezione
 - Senso di scorrimento acque bianche e nere
 - Quote ed indicazioni di rilievo
 - Canale di rilievo: scarpata ed asse centrale

SPECIFICHE DI CORRETTA POSA DELLE BOTOLE STRADALI

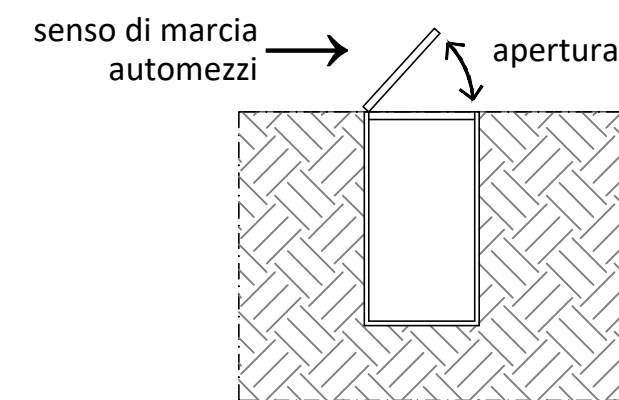

- LEGENDA
- Superficie territoriale
 - Superficie fondiaria
 - Aree a standard
 - Verde pubblico
 - Magazzino
 - locale ricarica batterie
 - Uffici - spogliatoi
 - Pensilina
 - Guardania
 - Parcheggio privato
 - Verde privato
 - Uscita mezzi
 - Ingresso mezzi
 - Rete alta tensione e traliccio
 - Fascia di rispetto della rete alta di tensione

INDICAZIONI DEL GESTORE HERA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE

TIPI DI TUBAZIONI DA IMPIEGARE (ordinati per preferenza d'impiego)

FOGNATURE BIANCHE (DIAMETRO MIN. INTERNO Ø300 mm)
Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma posati su letto di calcestruzzo magro. (allacci a pozzetto o diretti sul tubo se di diametro opportuno e comunque rinfiancati con calcestruzzo).
Tubi in PVC a norma UNI EN 1401-1 SN8 (allacci con braga, sella o a pozzetto).
Tubi in Polietilene (allacci a pozzetto) – a meno che non sia in pressione
FOGNATURE MISTE (DIAMETRO MIN. INTERNO Ø300 mm)
Tubi in Gres con giunto a bicchiere e guarnizione posati su sottofondo in cls magro. (allacci a pozzetto o braga)
Tubi prefabbricati in calcestruzzo autoportante resistente ai solfati, protetto internamente con vernici a base epossidica, giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma posati su letto di calcestruzzo magro. (allacci a pozzetto o diretti sul tubo se di diametro opportuno)
Tubi in PVC a norma UNI EN 1401-1 SN8 (allacci con braga, sella o a pozzetto).
FOGNATURE NERE (DIAMETRO MIN. INTERNO Ø200 mm)
Tubi in Gres con giunto a bicchiere e guarnizione posati su sottofondo in cls magro. (allacci a pozzetto o braga)
Tubi in PVC a norma UNI EN 1401-1 SN8 (allacci con braga, sella o a pozzetto).

POZZETTI, CHIUSINI, SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE

Pozzetti
I pozzetti dovranno avere dimensioni minime interne cm. 70x70 (dipende da scorrimento diametro – condotta). Solo nella fognatura nera il pozzetto deve essere provvisto di canaletta di fondo. I giunti dovranno essere stuccati con malta cementizia e l'interno delle camerette verniciato con prodotti a base di resine epossidiche. Le camerette di ispezione dovranno essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti dalla categoria della strada dove sono ubicati.
Chiusini
I chiusini dovranno essere conforme alla norma UNI EN 124, in ghisa sferoidale del tipo con apertura a cerniera con passaggio minimo Ø600 mm di classe D400 e peso variabile tra i 40 ed i 60 kg per la parte mobile. Il sistema di apertura dovrà essere di tipo standard, quindi senza particolari chiavi o meccanismi specifici, in particolare per le fognature nere devono essere a perfetta tenuta stagna.
Sistema di raccolta acque
Le caditoie dovranno essere in ghisa sferoidale di classe C250 di dimensioni 50x50, montate su pozzetti prefabbricati ed impermeabili di dimensioni interne minime 50x50x70 cm. I fognoli di collegamento alla fognatura principale saranno di diametro minimo Ø160 mm. Il sistema deve prevedere un sifone per ogni sistema di raccolta realizzato con curva e tappo di ispezione sul pozzetto di raccolta. Il pozzetto prefabbricato deve essere rivestito esternamente e fondato su getto di calcestruzzo.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

COMPARTO D73 – VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PUA

IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI DELL'ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DLGS 267/2000 E DEGLI ARTT. 60 e 61 DELLA L.R. 24/2017

 Progettazione e Direzione Lavori Via Piave 178 10014 Caluso TO info@progecasrl.it www.progecasrl.it	 Urbanistica e progettazione opere di urbanizzazione The Blossom Avenue Partners, Corso Italia, 13, 20122, Milano, tbapartners@pec.it
--	---

Proponente Kryalos SGR S.p.A., Via Cordusio n. 1, Milano	Componente ambientale TEA consulting, Via G. B. Grassi, 15 - 20157 Milano,
--	--

Commessa	Scala	Data	Tavola
620_2020	1:1.000	07/10/2020	3.1
Nome file	Tipo file		
620_TAV3.1_000U_rev00	DWG		

Agg.to N.	Data	Descrizione	Redatto	Verif.	Approv.
0	07/10/2020	Prima emissione	TBA	TBA	MC